

SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROPSICOLOGIA

Istruzioni d'Uso e Manuale Operativo

a cura di Caterina Barletta-Rodolfi

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 17/10/2011

Introduzione.

In quest'area è possibile trovare tutto il materiale testistico necessario alla somministrazione di test psicometrici non coperti da copy-right esclusivo.

L'accesso a questa parte del sito web del Laboratorio di Neuropsicologia Clinica di Reggio Emilia è riservato esclusivamente ai soci (ordinari e aggregati) della Società Italiana di Neuropsicologia, che hanno anche la responsabilità dell'utilizzo personale degli strumenti scaricati da questa sezione, e l'obbligo di non rilasciare ad alcuno le informazioni identificative personali che permettono l'accesso a quest'area riservata.

Poiché i neuropsicologi che accedono a quest'area hanno certamente diverso materiale a propria disposizione, e si avrà la necessità di recuperare certi test e non altri, si è deciso di non permettere un down-load completo di tutti i test disponibili, che peraltro avrebbe richiesto un tempo di trasferimento dei dati piuttosto lungo (diverse ore), ma di consentire un down-load mirato test per test, in modo da poter effettuare una cernita in base alle esigenze personali del singolo professionista e limitare il tempo necessario a scaricare il materiale richiesto.

I test sono stati presentati seguendo la classificazione e l'ordine del libro "Kit del Neuropsicologo Italiano", in cui è possibile trovare tutte le informazioni relative al test e le tabelle di correzione e dei punteggi equivalenti.

Sono stati anche costruiti dei file di correzione automatizzata che permettono lo scoring e la costruzione dei valori quantitativi in modo veloce e funzionale, evitando errori di calcolo.

Protocolli e Materiali di Somministrazione.

Ogni test consta di un protocollo di somministrazione e, dove previsto, il materiale di somministrazione.

Il protocollo di somministrazione è strutturato nel seguente modo:

- Nome del Test e versione bibliografica di riferimento
- Istruzioni di somministrazione e di scoring
- Tabella di inserimento delle risposte del soggetto con indicazioni delle risposte corrette e del punteggio
- Riquadro Riassuntivo dei punteggi con spazio per i punteggi corretti, equivalenti e i valori normativi relativi.

N.B. le tabelle dei punteggi di correzione e dei punteggi equivalenti non sono presenti nei singoli protocolli, ma è necessario fare riferimento al testo “Kit del Neuropsicologo Italiano” ove sono contenute.

Il Materiale di Somministrazione, quando necessario, è sempre presente ed è posto nel protocollo stesso di somministrazione se materiale di consumo (es. matrici attentive), invece se si tratta di materiale che viene riutilizzato più volte è stato creato un file a parte con il materiale necessario e le istruzioni per poterlo mettere in opera nel modo più funzionale possibile.

La maggior parte dei protocolli/materiali presentati in questa sezione è stata controllata personalmente dagli autori, tuttavia poiché l'errore è sempre possibile, sia nel protocollo di somministrazione, che nei materiali che nell'applicazione dei fattori di correzione, si prega chiunque dovesse notare un qualunque tipo di errore di farcene pervenire urgentemente comunicazione affinché si possa procedere tempestivamente con un'adeguata correzione.

Contatti:

- **Caterina Barletta-Rodolfi**

e-mail: rodolficaterina.barletta@asmn.re.it

tel. 0522-296387 / 296031

cell. 329-2353522

- **Enrico Ghidoni**

e-mail: enrico.ghidoni@asmn.re.it

tel. 0522-296031 / 296387

- **Federico Gasparini**

e-mail: federico.gasparini@asmn.re.it


tel. 0522-296031 / 296387

Correzioni Automatizzate.

Esistono diversi file in formato Excell (Microsoft-Office) che hanno il preciso obiettivo di velocizzare i tempi di scoring, di attribuzione del punteggio di correzione e di costruzione della tabella dei dati quantitativi relativi ad una valutazione neuropsicologica eseguita.

È stato costruito un file Excell generale dal nome **Kitlta** (in una delle ultime versioni, ad es. **5.0 2011**) in cui è possibile inserire i dati grezzi della maggior parte dei test presentati nel libro “Kit del Neuropsicologo Italiano”, e altri file Excell specifici per lo scoring e la correzione automatizzata di alcuni singoli test (ad es. **GKW 1.0 Mariani**).

Questi file hanno tutti una struttura generale molto semplice e il più possibile stabile nelle diverse versioni, per permetterne facilmente l'uso a chiunque; nella pagina Guida è presente anche un breve sunto su come utilizzare il file (v. immagine di esempio).

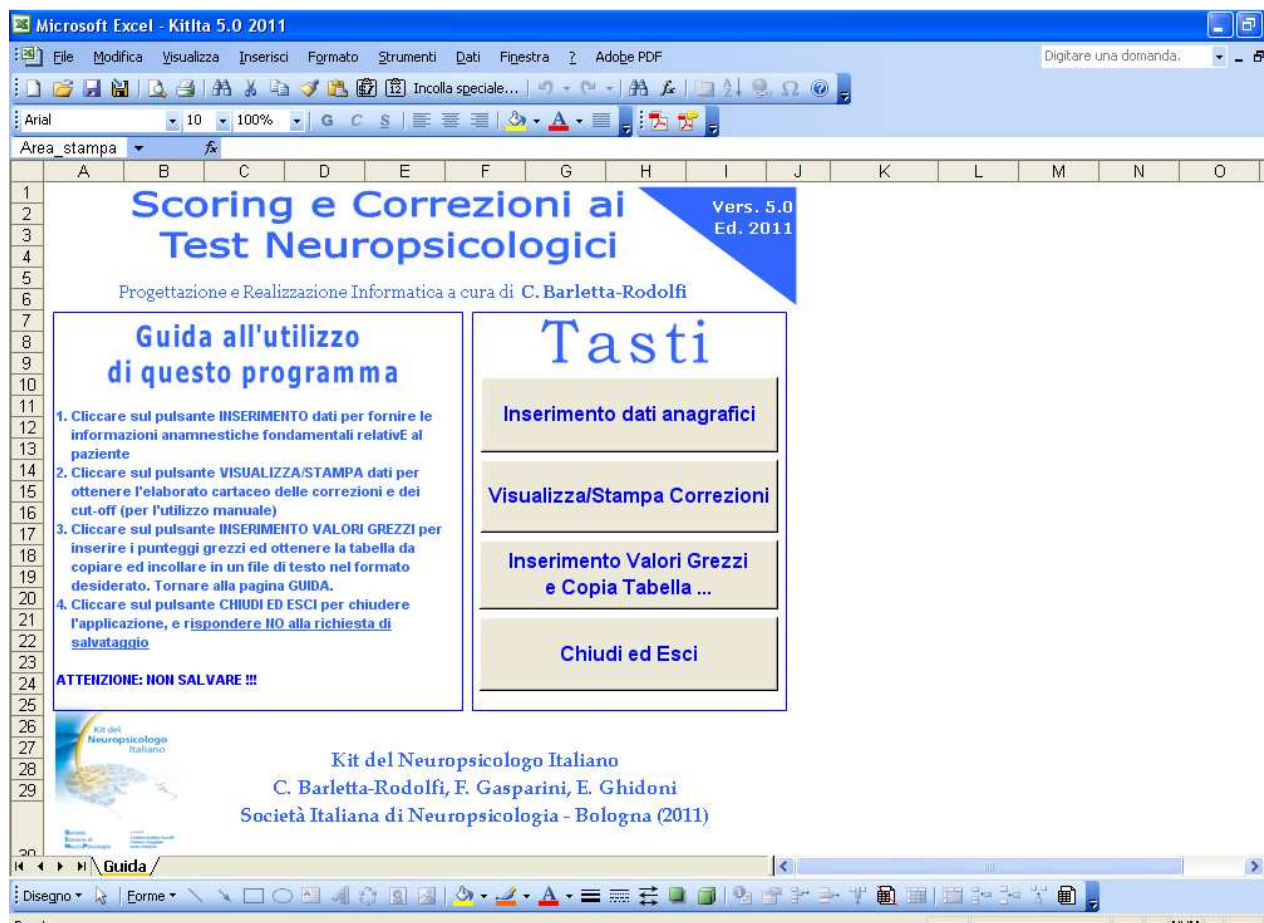

Sono presenti dei tasti a funzionalità specifica:

- **Inserimento dati anagrafici:** fa apparire una maschera in cui inserire i dati anagrafici indispensabili per l'applicazione delle correzioni (es. Età, Scolarità, genere, tipologia di lavoro, ecc.);
- **Inserimento Valori Grezzi:** permette di accedere ad una tabella di inserimento dei valori grezzi ottenuti dal soggetto con la somministrazione dei test
- **Visualizza/Stampa:** permette di accedere ad una tabella in cui sono contenuti i valori da stampare che può essere la tabella dei valori di correzione nel file di correzioni generale, oppure la tabella con i dati e i grafici eventualmente ottenuti dall'elaborazione dei dati negli altri file.
- **Chiudi ed Esci:** permette di chiudere il programma e l'applicazione, si consiglia di evitare di salvare le nuove impostazioni, ossia alla richiesta di salvataggio è bene rispondere cliccando sul pulsante **NO**.


Poiché questi files contengono diversi elementi di programmazione informatica (detti MACRO) è necessario verificare, antecedentemente alla prima apertura del file, che il grado di protezione sia media o bassa (per risolvere questo problema vedi il paragrafo **Attivazione delle Macro**).

Quando si aprono questi file viene fatta una richiesta di attivazione macro a cui occorre rispondere sempre sì, altrimenti si impedisce la corretta funzionalità dei programmi.


Attivazione delle Macro per Windows XP e Windows7. (v. immagini)

Se all'apertura di uno di questi file non viene chiesta l'attivazione delle macro, vuol dire che il livello di protezione è troppo alto e il programma di correzione automatico non riesce a funzionare correttamente, è pertanto necessario abbassare il grado di protezione secondo i seguenti passaggi:

- aprire l'applicazione Excell di Microsoft Office
- Cliccare sull'Etichetta **Strumenti** (in alto, sulla barra dei comandi), poi su **Macro** e infine su **Protezione ...**

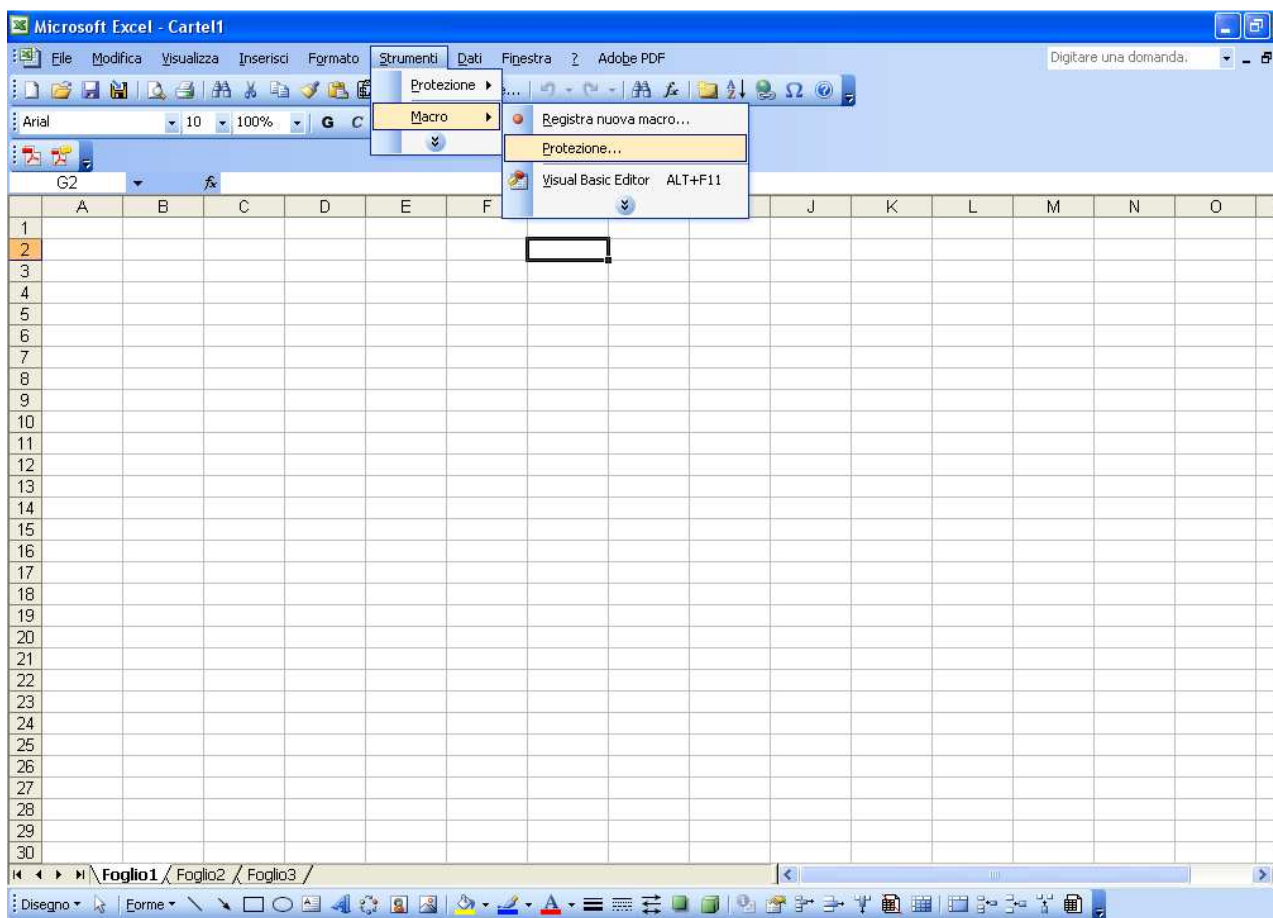

- Comparirà la maschera delle protezioni attivate: dovrebbe essere attivata (pallino pieno) la protezione Molto Elevata o Elevata, occorre cliccare sul pallino del livello di protezione **Medio o Basso**.

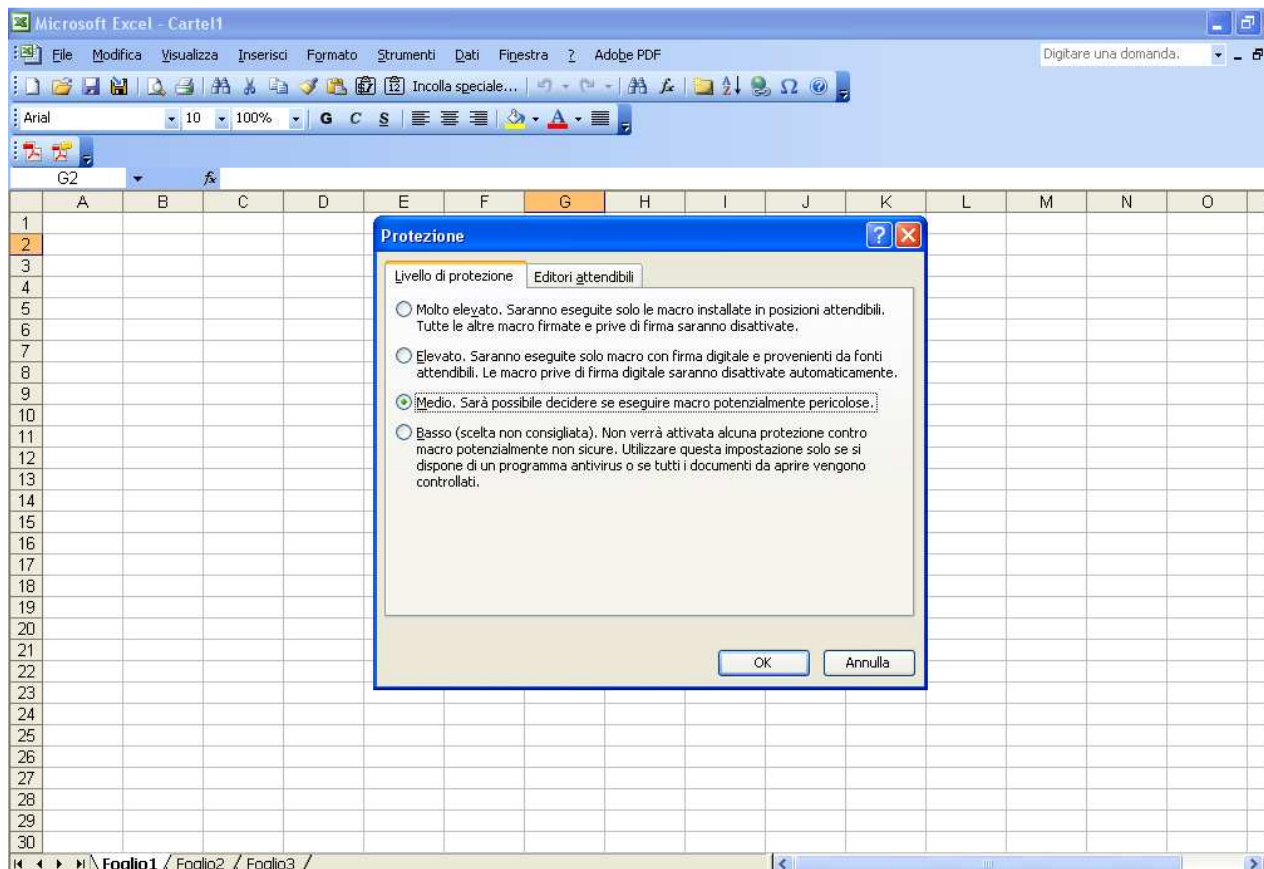

- Occorre chiudere l'applicazione per rendere definitiva e stabile tale nuova strutturazione.
- Ora sarà possibile aprire un qualunque file di Excell contenente macroes, in tal caso verrà effettuata una richiesta specifica di attivazione macro a cui occorre rispondere cliccando sul pulsante **SI**; se si utilizza sempre lo stesso computer talvolta si crea un automatismo per cui nelle aperture successive non viene più richiesta l'attivazione delle macro ma le attiva automaticamente.

Quali File ...

News ...

Molta della documentazione presente in questa sezione (protocolli e materiali) sono stati ricavati direttamente dagli articoli di riferimento o da materiale donato direttamente dagli autori, così come alcuni dei file di correzione automatica specifici per singolo test.

E' capitato, tuttavia di rilevare incongruenze tra quanto scritto nel testo dell'articolo di riferimento e quanto inserito in appendice o fornito dagli autori, in diversi casi è stato possibile fugare tali discrepanze rivolgendoci direttamente agli autori che hanno esaminato protocolli e materiali apponendo le necessarie modifiche, altre volte, invece, non è stato possibile reperire il materiale necessario (o perché in corso di pubblicazione, o perché il materiale è stato utilizzato per qualche ricerca e poi abbandonato e non più reperibile, o per un rifiuto da parte degli autori).

A seguito di tali situazioni, o per una maggiore ottimizzazione dei protocolli/materiali il nostro laboratorio ha provveduto a creare file che risultano però incompleti.

Qui di seguito è presente una lista di test con la specifica di ciò che manca o di ciò che secondo noi sarebbe necessario per ottimizzarne l'uso.

Test	Cosa manca?
Facce Ricorrenti vers. Bertolani	Manca tutto
Test Facce Famose vers. Rizzo	Manca la sequenza di volti e nomi
Riconoscimento e Denominazione di Edifici Famosi vers. Mina	Mancano immagini e sequenza di presentazione
Riconoscimento Volti e Nomi Famosi vers. Bizzozzero	Un elenco/vademecum degli eventi importanti della vita dei personaggi famosi affinché si possano controllare la correttezza delle risposte date dai soggetti.
Riconoscimento di Edifici, Volti e Parole vers. Smirni	Mancano immagini items e sequenza di presentazione di tutti e 3 i test
Span Pattern Visivi vers Della Sala	Mancano le matrici di somministrazione del test
Giudizi di Realtà vers Barbarotto	Le immagini delle chimere sono "sporche" nel senso che scannerizzate hanno il bordo impreciso e riconoscibili come molto diverse dalle non-chimere: si rischia di inficiare il compito in quanto il soggetto può riconoscere le non chimere dall'opacità dell'immagine e non dalle caratteristiche fisiche dell'oggetto
Route Learning Task (RLT) vers Capitani	Non sono chiare le istruzioni di somministrazione e la sequenza utilizzata
Lines Cancellation vers Gainotti	Diversi sono le forme presenti nei vari laboratori di neuropsicologia, occorre utilizzare lo stesso utilizzato da Gainotti che non abbiamo.

Se avete materiali o informazioni relativi ai test, vi preghiamo di mettervi in contatto con noi, siamo anche disponibili a dare file di protocolli e materiali con struttura base da completare affinché si possa mantenere una certa similitudine di strutturazione dei test per un uso più funzionale e proficuo per tutti.